



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ЛИНЗЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЖЕСТКИЕ  
И КОМПЕНСИРУЮЩИЕ НА**

**$P_y$  20–100 МПа (200–1000 кгс/см<sup>2</sup>)**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 10493–81**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**



ГОСТ 10493-81, Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на  $p_y$  20-100 мпа (200-1000 кгс/см кв). Технические условия  
Rigin and compensating lens-shaped seals for  $p_{n20-100}$  mpa (200-1000 kgf/cm<sup>2</sup>). Technical specifications

**РАЗРАБОТАН** Министерством химического и нефтяного машиностроения

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Л. Ф. Березин (руководитель темы), Е. Р. Хисматуллин, М. И. Миль

**ВНЕСЕН** Министерством химического и нефтяного машиностроения

Член Коллегии А. М. Васильев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 марта 1981 г. № 1248

ЛИНЗЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЖЕСТКИЕ И  
КОМПЕНСИРУЮЩИЕ на  $P_y$  20—100 МПа  
(200—1000 кгс/см<sup>2</sup>)

Технические условия

Rigid and compensating lens-shaped seals for  
 $P_n$  20—100 MPa (200—1000 kgf/cm<sup>2</sup>)  
Technical specifications

ГОСТ  
10493—81

Взамен  
ГОСТ 10493—75

ОКП 37 9900

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 марта 1981 г. № 1248 срок действия установлен

с 01.01 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на жесткие и компенсирующие линзы, применяемые в химической и нефтехимической промышленности для фланцевых соединений арматуры, соединительных частей и трубопроводов на условное давление  $P_y$  20—100 МПа (200—1000 кгс/см<sup>2</sup>) и условный проход  $D_y$  от 6 мм до 200 мм с температурой среды от минус 50 °С до плюс 510 °С.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 254—76 в части условных проходов и РС 2386—70.

### 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типы и исполнения линз должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Тип	Исполнение	Характеристика
Ж	1	Линза жесткая без бурта
	2	Линза жесткая с буртом
К	1	Линза компенсирующая при давлении до $P_y$ 50 МПа (500 кгс/см <sup>2</sup> )
	2	Линза компенсирующая при давлении $P_y$ 63—100 МПа (630—1000 кгс/см <sup>2</sup> )

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1981


1.2. Применение линз в зависимости от температуры, условного давления и марки стали труб и деталей трубопроводов должно соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Тип и исполнение линзы для условных трубопроводов $D_y$	Марка стали линзы	Предельные параметры применения		Марка стали труб и деталей трубопроводов
		температура, °С	Условное давление $P_y$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	
6-32	40-200			
Ж1	Ж1	От минус 40 до плюс 200	20-32 (200-320)	Сталь 20
	Ж2		40-63 (400-630)	15ГС 14ХГС
	Ж1		20-32 (200-320)	
	Ж2		40(400)	12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н15М3Т
	К1			
	Ж1		20-40 (200-400)	18Х3МВ 20Х2М 30ХМА 22Х3М
	Ж2		50-60 (500-600)	
			20-50 (200-500)	
	Ж1 при $T < 400^\circ\text{C}$ К1 при $T > 400^\circ\text{C}$			
	Ж2 при $T < 400^\circ\text{C}$ К1 при $T > 400^\circ\text{C}$			

1.3. Условные давления — по ГОСТ 356—80 (СТ СЭВ 253—76).

1.4. Конструкция и размеры линз типа Ж исполнения I должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 3.

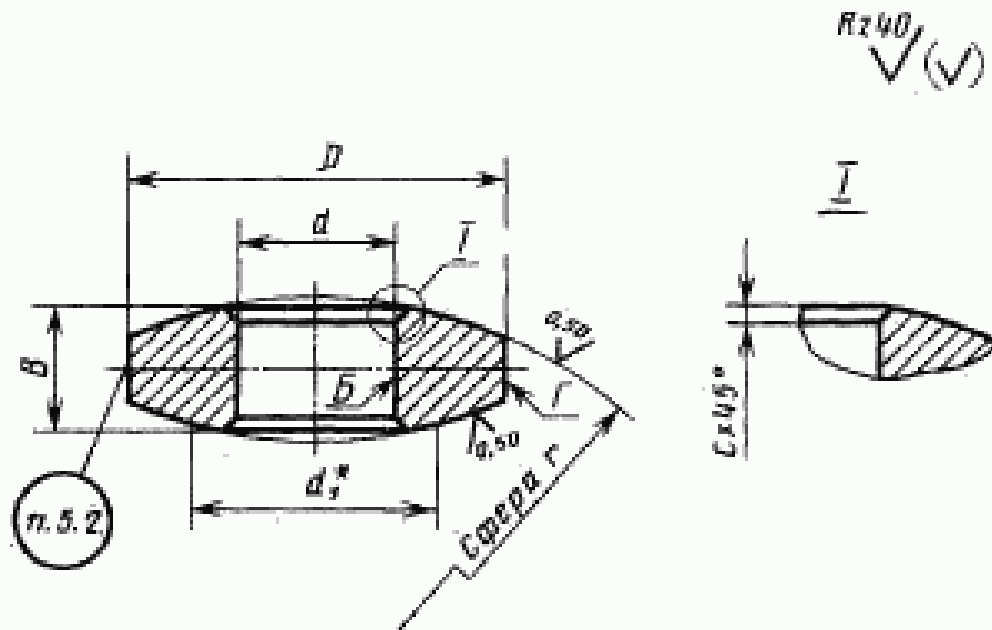

• Размер для справок.

Черт. 1


Размеры в мм

Условный проход $D_y$	$D$	$d$	Диаметр касания $d_1$	$B$	$r$		$c$	Масса, кг, не более
					Номин.	Пред. откл.		
6	14	6	8,2	8,5	12	$\pm 0,2$	0,2	0,006
10	22	11	13,7	10	20	$\pm 0,3$		0,017
15	30	15	20,5	11	30			0,030
25	44	25	30,8	14	45	$\pm 0,4$	0,5	0,080
32	60	32	41,0	18	60			0,180
40	63	40	49,9		73			0,200
50	82	60	67,0	20	98	$\pm 0,5$	1,0	0,300
65	100	70	78,7	25	115			0,600
80	125	90	95,7	30	140			1,050
100	138	100	109,4		160	1,300		
125	175	120	136,8	35	200	$\pm 0,6$	1,0	2,300
150	210	155	166,2	40	243			3,300
200	270	195	212,0	45	310			6,100

Пример условного обозначения линзы типа Ж исполнения 1 с диаметром условного прохода  $D_y$  40 мм из стали марки 18ХЗМВ:

*Линза Ж1 — 40 — 18ХЗМВ ГОСТ 10493 — 81*

1.5. Конструкция и размеры линз типа Ж исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 4.

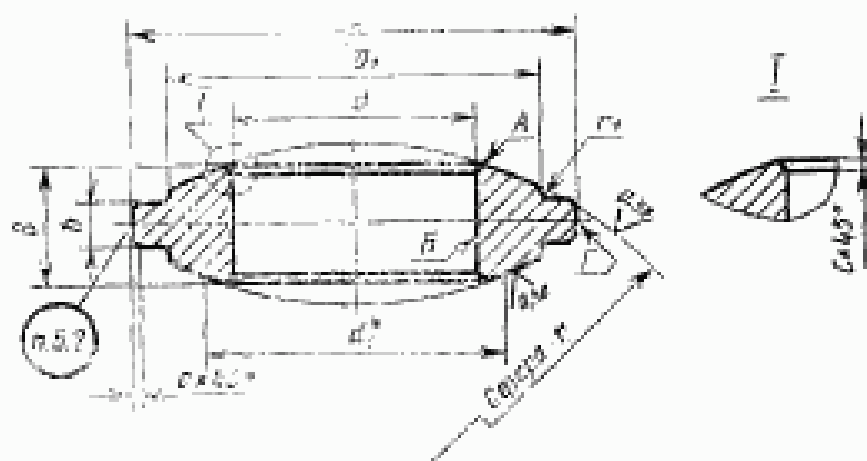

\* Размер для справок.

Черт. 2

Таблица 4


Размеры в мм

Условный проход $D_y$	$D$	$D_1$	$d$	Диаметр касания $d_1$	$B$	$b$	$r$		$r_1$	$c$	Масса, кг, не более
							Ном. на.	Пред. откл.			
40	85	65	40	49,9	30	12	73	$\pm 0,4$	3	0,5	0,70
50	116	85	60	67,0	32	14	98				
65	132	100	70	78,7	38	16	115				
80	155	125	90	95,7	42	17	140				
100	168	135	100	109,4	45	19	160	$\pm 0,5$	5	1,0	3,35
125	200	165	120	136,8							200
150	245	195	150	166,2							26
200	295	245	195	212,0	60	25	310	$\pm 0,6$			11,45

Пример условного обозначения линзы типа Ж исполнения 2 с диаметром условного прохода  $D_y$  40 мм из стали марки 18ХЗМВ:

*Линза Ж2—40—18ХЗМВ ГОСТ 10493—81*

1.6. Конструкция и размеры линз типа К исполнений 1 и 2 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 5.

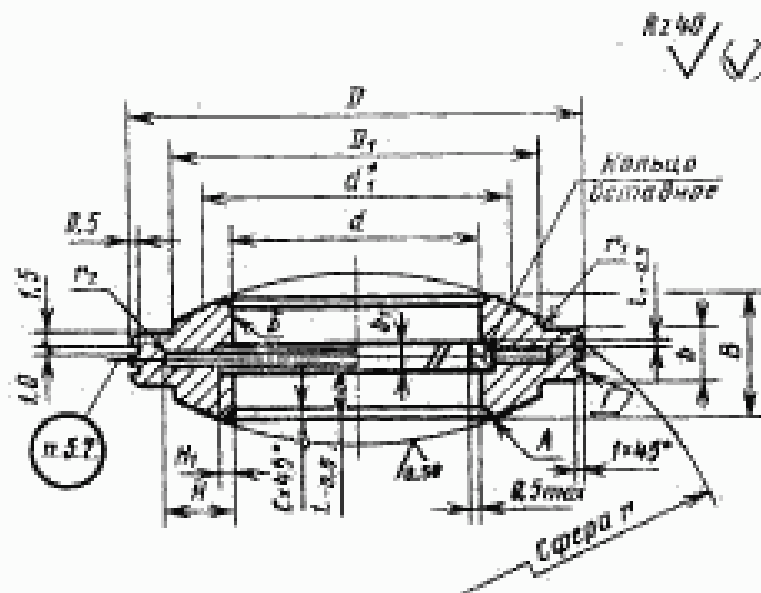

\* Размер для справок.

Черт. 3

Таблица 5

Размеры в мм


Условная длина $L_0$	Тип и номер резинки	D	D <sub>1</sub>	d	Диаметр отверстия в центре	H	H <sub>1</sub>	B	b	Пред. откл. по Н12	r		r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>	r <sub>4</sub>	r <sub>5</sub>	Масса, кг, не более
											Номинал.	Пред. откл.					
40	K1	82	60	40	49,9	16	5,5	25	10	5	73	±0,4	3	1,5	11,0	0,45	
	K2	85	65					12							13,5		
50	K1	110	85	60	67,0	20	6,5	28	10	6	98	±0,4	4	2	12,5	0,80	
	K2	116						14							14,5		
65	K1	125	95	70	78,7	22	7,0	30	12	7	115	±0,4	5	2	13,0	1,06	
	K2	132	100					16							17,0		
80	K1	146	120	90	95,7	22	8,0	32	12	8	140	±0,4	5	2	14,0	1,60	
	K2	155	125					17							19,0		
100	K1	168	135	100	109,4	22	9,0	35	13	7	160	±0,4	5	2	15,5	1,90	
	K2	182	160					19							20,5		
125	K1	192	165	120	136,8	27,5	10,5	38	13	8	200	±0,4	5	2,5	17,0	2,70	
	K2	200	165					19							20,5		
150	K1	235	195	150	166,2	32,5	12,5	48	17	8	243	±0,4	5	2,5	21,5	5,25	
	K2	245						26							27,5		
200	K1	285	245	195	212,0	35	14,5	48	17	8	310	±0,4	5	2,5	21,5	7,30	
	K2	295	245					25							27,5		



Пример условного обозначения линзы типа К исполнения 1 с диаметром условного прохода  $D_y$  100 мм из стали марки 18ХЗМВ:

*Линза К1—100—18ХЗМВ ГОСТ 10943—81*

1.7. Размеры вставных колец к линзам типа К исполнений 1 и 2 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 6.

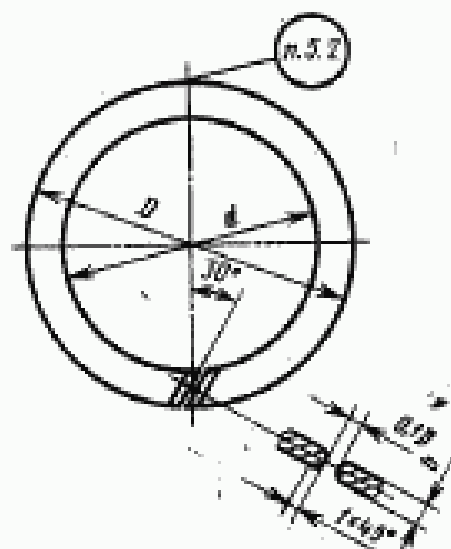

Черт. 4

Таблица 6  
Размеры в мм

Условный проход $D_y$	$d$	$D$	$b$	Масса, кг, не более
40	40	51	4,9	0,03
50	60	73		0,66
65	70	84	5,9	0,08
80	90	106		0,15
100	100	118	6,9	0,17
125	120	142		0,23
150	150	176	7,9	0,39
200	195	225		0,58

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Линзы должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Линзы должны изготавливать из труб, поковок, штампованных заготовок и сортового проката.

2.3. Заготовки для линз должны подвергать термической обработке. Режимы термической обработки приведены в рекомендуемом приложении.

2.4. Механические свойства сталей в термически обработанном состоянии при температуре 20 °С должны соответствовать указанным в табл. 7.

2.5. Компенсирующие линзы и вставные кольца к ним должны быть изготовлены из сталей одинаковых марок. Твердость вставных колец должна соответствовать твердости стали в отожженном состоянии.

2.6. Сдаточными характеристиками являются временное сопротивление, условный предел текучести, относительное удлинение и

ударная вязкость, кроме линз, изготовленных из труб с толщиной стенки 12 мм и менее.

Таблица 7

Марка стали	Условный предел текучести $\sigma_{0,2}$ МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )	Временное сопротивление $\sigma_{в}$ МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )	Относительное удлинение $\sigma_{5}$ %	Ударная вязкость $\alpha_K$ кДж/м <sup>2</sup> (кгс·м/см <sup>2</sup> )	Твердость НВ
	не менее				
Сталь 20	216(22)	432(42)	20	49(5)	123—167
14ХГС	314(32)	490(50)	17	59(6)	149—207
15ХМ	275(28)	441(45)	20		156—197
30ХМА	392(40)	589(60)	16		179—241
18Х3МВ	441(45)	687(70)			223—262
20Х3МВФ	540(55)	687(70)			
12Х18Н10Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н15М3Т	216(22)	490(50)	35	98(10)	—

2.7. Загрязненность металла неметаллическими включениями, кроме сталей аустенитного класса, не должна превышать по среднему баллу:

3,5 балла — сульфидов и оксидосиликатов;

по максимальному баллу:

4 балла — сульфидов и

5 баллов — оксидосиликатов.

2.8. На поверхности линз не допускаются раковины, пленки, закаты, трещины и другие дефекты. Исправление указанных дефектов заваркой или подчеканкой не допускается.

2.9. Отклонение от симметричности бурта относительно поверхностей А — не более 0,2 мм.

2.10. Радиальное биение поверхности Б относительно оси поверхности Г — по ГОСТ 10356—63 степени точности Х.

2.11. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по h14, отверстий — по H14, остальных  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Предприятие-изготовитель должно подвергать линзы проверке на соответствие требований пп. 2.1, 2.9 и 2.10.

3.2. Каждая линза должна быть проверена визуальным осмотром, магнитопорошковой или цветной дефектоскопии на соответствие требований п.2.8.

3.3. Линзы должны предъявляться к приемке партиями. Партия должна состоять из линз одного типоразмера, изготовленных из одной партии заготовок, прошедших совместную термическую обработку.

3.4. Проверку линз на соответствие требованиям п. 2.4 следует проводить на основании результатов испытаний каждой партии заготовок.

3.5. Партии заготовок должны составлять из металла одной плавки и одной садки при термической обработке.

3.6. Испытания заготовок на твердость должны проводить в объеме 100 % от партии. При длине заготовки более 500 мм твердость измеряют на обоих концах и по ее длине с интервалом не более 500 мм.

3.7. Один процент партии, но не менее двух штук, с нижними и верхними значениями твердости в данной партии должны подвергаться испытаниям на соответствие требованиям п. 2.4.

Допускается проводить отбор заготовок для механических испытаний с промежуточными значениями твердости. В этом случае твердость является сдаточной характеристикой.

3.8. Число образцов от каждой заготовки должно быть: один — на растяжение и два — на ударную вязкость.

3.9. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей следует проводить повторные испытания удвоенного числа образцов из тех же заготовок или других этой же партии с той же твердостью только по виду испытаний, по которому получены неудовлетворительные результаты.

3.10. Партию считают годной, если при повторных испытаниях получены положительные результаты.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию заготовок допускается предъявлять к приемке вновь после испытания заготовок с последующим уровнем твердости.

3.11. Заготовки с твердостью, не обеспечивающей получение требуемых механических свойств, указанных в табл. 7, допускается предъявлять к сдаче после повторной термической обработки с проведением соответствующих испытаний.

Число повторных термических обработок не должно быть более двух. Дополнительный отпуск не считают повторной термической обработкой.

#### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Внешний осмотр следует проводить визуально.

4.2. Размеры линз следует проверять универсальными измерительными инструментами.

4.3. Испытания на твердость по Бринеллю—по ГОСТ 9012—59.

4.4. Испытание на растяжение — по ГОСТ 1497—73.

4.5. Испытания на ударную вязкость — по ГОСТ 9454 — 78 (образец типа I).

4.6. Отбор проб для механических испытаний заготовок из сортового проката — по ГОСТ 7564—73, заготовок из труб — по ГОСТ 10006—80, поковок — по ГОСТ 8479—70.

4.7. Цветная дефектоскопия — по ГОСТ 18442 — 80.

4.8. Магнитопорошковая дефектоскопия — по ГОСТ 21105—75.

4.9. Определение загрязненности металла заготовки неметаллическими включениями — по ГОСТ 1778—70 (метод III—1) на 6 образцах от каждой партии.

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На линзах должны быть нанесены отличительные канавки, указанные в табл. 8.

5.2. На наружной цилиндрической поверхности каждой линзы должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

номер партии;

марка стали; (для линз с условным проходом  $D_y$  25—200 мм).

На вставном кольце должна быть нанесена марка стали.

Высота знаков маркировки должна быть:

2 мм — для линз  $D_y$  6 — 15 мм;

3 мм — для линз  $D_y$  25 — 40 мм и кольца  $D_y$  40 мм;

5 мм — для линз  $D_y$  50 — 200 мм и колец  $D_y$  50 — 200 мм.

5.3. Поверхности линз должны быть покрыты антикоррозионной смазкой.

5.4. Линзы должны быть обернуты промасленной бумагой по ГОСТ 16295—77 и упакованы в ящики по ГОСТ 2991—76, выложенные внутри водонепроницаемой бумагой или толью.

Конструкцией ящиков должны быть предусмотрены гнезда по размерам линз или применены распорки и подкладки, исключающие возможность перемещения и повреждения линз при транспортировании.

5.5. В каждый ящик должны укладывать линзы одного типоразмера. Масса не должна превышать 50 кг.

5.6. В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

наименования предприятия-изготовителя;

номеров паспортов и даты их составления;

числа линз с указанием номера стандарта.

Таблица 8

Марки стали	
Исполнения длина	Марки стали
Ж1	Ж1
Ж2	Ж2
К1	К1
К2	К2
Сталь 20, 12Х18Н10Т, ЮХ17Н13М3Т	14ХГС, 12Х18Н10Т, ЮХ17Н13М3Т
12Х18Н10Т, ЮХ17Н13М3Т, 15Х1М, 30Х1М, 18Х2МВ, 30Х2МВФ, 08Х17Н13М3Т	12Х18Н10Т, ЮХ17Н13М3Т, 15Х1М, 30Х1М, 18Х2МВ, 30Х2МВФ, 08Х17Н13М3Т

5.7. На каждом ящике несмываемой краской четко должны быть нанесены:

- наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение линз;
- число линз;
- масса.

5.8. Каждую партию линз должны сопровождать паспортом, удостоверяющим соответствие линз требованиям настоящего стандарта.

В паспорте должны быть указаны следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение линз;
- число линз;
- номер партии;
- марка стали;
- результаты испытаний, в том числе данные по загрязненности металла неметаллическими включениями (с указанием даты);
- номер настоящего стандарта;
- штамп ОТК.

5.9. Не допускается составлять отдельный паспорт и маркировать товарным знаком предприятия — изготовителя линзы, предназначенные для комплектации изделий, изготавливаемых на этом же предприятии.



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
*Рекомендуемое*

**Режимы термической обработки заготовок**

Марка стали	Закалка		Отпуск	
	Температура нагрева, °С	Охлаждающая среда	Температура нагрева, °С	Охлаждающая среда
Сталь 20	880—920	Масло или вода	650—680	Воздух
14ХГС	950—970	Масло	550—660	Вода или масло
15ХМ	880—900	Вода	690—710	Воздух
30ХМА	850—890	Масло	660—680	
18Х3МВ	950—970		680—700	
20Х3МВФ	1030—1060		700—720	
12Х18Н10Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н15М3Т	1050—1100	Вода или масло	—	—

Примечание. Температуру нагрева уточняет предприятие-изготовитель.

**Изменение № 1 ГОСТ 10493—81 Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на  $P_y$  20—100 МПа (200—1000 кгс/см<sup>2</sup>). Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.07.86 № 2254 срок введения установлен**

**с 01.01.87**

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2.4. Таблица 7. Графа «Ударная вязкость». Заменить единицу: кДж/м<sup>2</sup> на Дж/см<sup>2</sup>.



*(Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81)*

Пункт 2.9. Заменить слова: «Отклонение от симметричности» на «Допуск симметричности».

Пункт 2.10. Заменить слова и ссылку: «Раднальное биеение» на «Допуск раднального биеения», ГОСТ 10356—63 на ГОСТ 24642—81.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 1497—73 на ГОСТ 1497—84.

Пункт 5.4. Заменить ссылки: ГОСТ 16295—77 на ГОСТ 16295—82, ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 5.9 исключить.

(ИУС № 10 1986 г.)

**Изменение № 2 ГОСТ 10493—81 Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на  $P_y$  20—100 МПа (200—1000 кгс/см<sup>2</sup>). Технические требования**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.02.91 № 160**

**Дата введения 01.01.92**

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования разд. I за исключением показателей «Масса, кг», 2, 3, 4; пп. 5.1—5.8 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми».

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81)*

Пункт 1.2. Таблица 2. Для типа исполнения линзы условных проходов  $D_y$  40—200 заменить обозначение в последней строке: «К1 при  $T > 400$  °С» на «К2 при  $T > 400$  °С»;

заменить ссылки: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88, ГОСТ 19282—73 на ГОСТ 19281—89.

Пункты 1.4—1.7. Таблицы 3—6. Головка. Наименование графы «Масса, кг, не более». Исключить слова: «не более».

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81)*

Пункт 1.6. Таблица 5. Графу «Пред. откл. по Н12» дополнить обозначением:

Пункт 2.3. Исключить слово: «рекомендуемом».

Пункт 2.4. Таблица 7. Графа «Условный предел текучести». Для марок ста-

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81)*

ли 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т заменить значение: 216(22) на 196 (20).

Пункт 3.7. Заменить слова: «Один процент партии» на «Один процент заготовок от партии».

Пункт 4.9. Заменить слова: «(метод III—1)» на «(метод ША-1)».

(ИУС № 5 1991 г.)

Редактор *Н. Б. Жуковская*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *В. В. Лобачева*

Сдано в наб. 16.04.81 Подп. к печ. 16.06.81 1,0 п. л. 0,69 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123537, Москва, Новопресненский пер., 3  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1104